

• **Caractéristiques techniques**

Alimentation:	230V~ - 50/60 Hz
Consommation:	3VA
Pouvoir de coupure:	6A 250V~ cos φ = 1
Plage de réglage de température:	+3°C à +30°C
Précision de régulation:	± 2K
	conducteurs
	rigides fils souples
Capacité des bornes:	1 à 4 mm ² 0,5 à 2,5 mm ²
Température de stockage:	-10°C à +60°C
Température d'utilisation:	0°C à +40°C
Distance maxi entre sonde et thermostat :	50 mètres
Sondes Réf.:	881 75 et 744 70

• **Technische Daten**

Anschlußspannung:	230V~ - 50/60 Hz
Wirkleistungsaufnahme:	3VA
Schaltausgang:	Wechsler 6A 250V~ cos φ = 1
Temperaturbereich:	+3°C à +30°C
Schaltgenauigkeit:	± 2K
	eindrahtig mehrdrähtig
Anschlußquerschnitt:	1 bis 4 mm ² 0,5 bis 2,5 mm ²
Lagertemperatur:	-10°C à +60°C
Betriebstemperatur:	0°C à +40°C
Abstand zwischen Meßfühler und Thermostat:	max. 50 m
Meßfühler Best.Nr.:	744 70 Mosaic 45 881 75 Sagane

• **Sicherheitshinweise**

• Einbau und Montage dieses Produktes dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen. • Die elektrische Sicherheit ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt in der jeweils produktspezifischen Installationsumgebung, mit allem mitgelieferten Zubehör installiert wird. • Durch Eingriffe in das Produkt erlöschen jegliche Haftungsansprüche.

• **Précautions d'emploi**

• La fiabilité de fonctionnement et la sécurité électrique ne sont garantis que si le produit a été installé dans les conditions qui lui ont été spécifiées (montage sur tableau de distribution) et avec l'ensemble des accessoires qui lui sont associés. • La pose et le montage de ce produit doivent être assurés par une main d'oeuvre spécialisée.

• **Installation**

Thermostat:
Il s'installe sur rail □ dans un coffret modulaire.

Sonde:
Elle s'installe dans un emplacement mesurant correctement la température. (ex: pièce principale)

• **Montage**

Thermostat:
Montage auf einer DIN-Schiene.

Meßfühler:
Der Montageort muß in ca. 1,5 m Höhe so gewählt werden, daß der Meßfühler die Temperatur korrekt messen kann (keine Außenwand, kein Zug, ohne Sonneneinstrahlung und nicht über einer Heizung).

Nicht vergessen!

Grafik einfügen


• **Raccordement**

Branchement du thermostat avec un inter horaire

• **Anschluß**

Schaltung mit einer Schaltuhr z. B. MicroRex T31, Bestell-Nr.: 037 52


- Distance maxi 50 m
- Abstand zwischen Meßfühler und Thermostat max. 50 m.

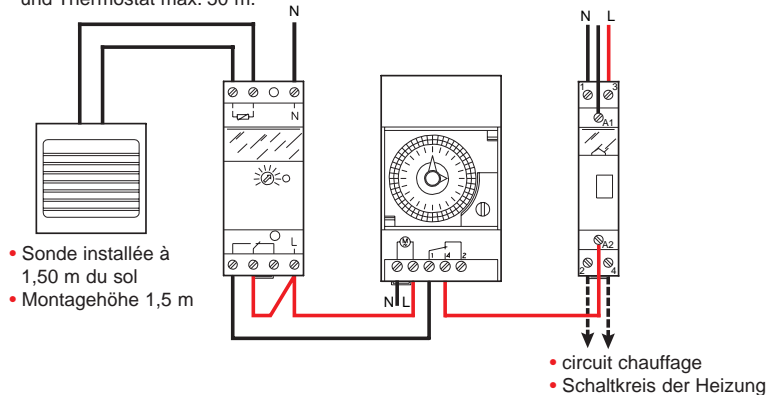

- Installation des différents modèles de sondes
- Montage der unterschiedlichen Meßfühler


Mosaic 45

- Support réf.748 02
- Tragring Best-Nr. 748 02



- Mécanisme réf.744 70
- Meßfühler Best-Nr. 744 70


- Plaque réf.750 02
- Rahmen Best-Nr. 750 02



- Support réf. 748 72
- Adapter für Verteiler-einbau Best-Nr. 748 72


Diplomat

- Mécanisme réf.881 75
- Meßfühler Best-Nr. 881 75




- Plaque réf.884 45
- Rahmen Best-Nr. 884 45


- Enjoliveur réf.884 26
- Zentralplatte Best-Nr. 884 26




- Boîte à vis 891 25
- Dose mit Schraub-befestigung 891 25




- Boîtes à griffes 891 67 /77 /69
- Dose - Befestigung mit Krallen 891 67 /77 /69



- Boîte à vis 891 25
- Dose mit Schraub-befestigung 891 25




- Boîtes saillie 893 14/ 20
- Aufputzdose 893 14/ 20




- Boîtes à griffes 891 67 /77 /69
- Dose - Befestigung mit Krallen 891 67 /77 /69

- Réglage de la température
- Einstellen der Solltemperatur

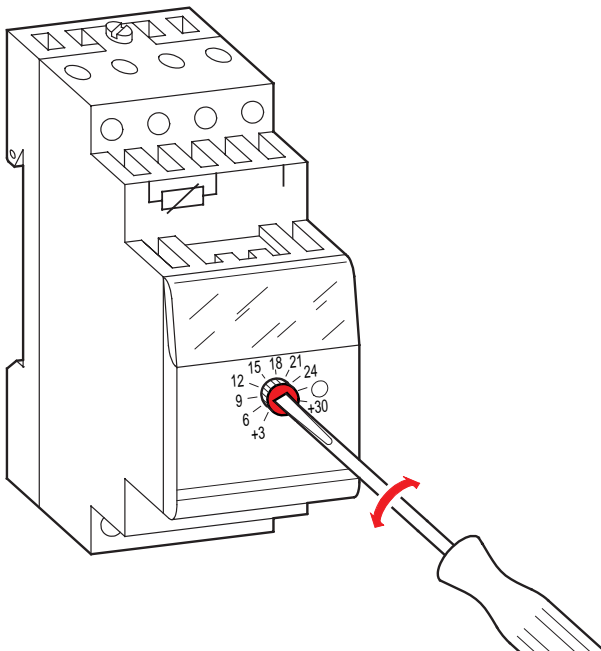

- Signalisation
- Anzeige

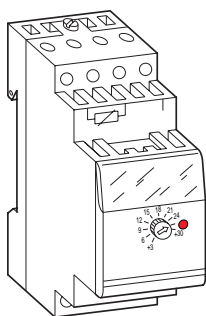

Chauffage:

- Voyant allumé → marche
- Voyant éteint → arrêt

Climatisation, ventilation:

- Voyant allumé → arrêt
- Voyant éteint → marche

Heizen:

- LED leuchtet → Ein
- LED erloschen → Aus

Klima, Lüften:

- LED leuchtet → Aus
- LED erloschen → Ein