

Baustein mit Hutschiene für Sicherungslasttrennschalter
NH00 / NH000

Montageanleitung



kits with DIN rail for fuse switch-disconnectors size
NH00 / NH000

user instructions



kits avec profilé pour sectionneurs-fusible NH00 / NH000

notice d'instructions



Sicherheitshinweis:

Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrisch unterwiesene Person erfolgen!

Beachten Sie bei Arbeiten unter Spannung BGVA2 und die Arbeitsanweisung des VNB. Freibleibende Geräteöffnungen müssen mit Abdeckungen verschlossen werden.

Nach EN60439-1 / IEC 60439-1 müssen folgende Mindestluft- und Kriechstrecken eingehalten

werden:

Kriechstrecke = 11 mm; Luftstrecke = 8 mm

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Bausteine werden zum Einbau mit Sicherungslasttrennschaltern in Schränken der Serie univers N verwendet.

Die wichtigsten technischen Daten

Bemessungsbetriebsspannung max. 690 V~
Bemessungsbetriebsstrom max. 630 A



Safety advice:

Installation and assembly of electrical equipment only by qualified electricians or electrically instructed persons!

When working live, please observe BGVA2 and the work instructions of the power supply company.

Unused outgoing ways must be blanked off with covers.

Please observe the following minimum creepage distances and clearances according to EN60439-

1 / IEC 60439-1:

creepage distance = 11 mm, clearance = 8 mm

Designated use:

The kits are used for installation with fuse switch-disconnectors in enclosures series univers N.

Relevant technical data:

rated operating voltage: max. 690 V
rated operational current: max. 630 A



Consigne de sécurité

L'installation et le montage de matériel électrique seront uniquement confiés à un électricien ou un professionnel habilité!

Veillez, lors du travail sous tension, à respecter BGVA2 et l'instruction de travail du distributeur d'énergie.

Les emplacements sans équipement doivent être recouverts avec des plastrons.

Respectez les lignes minimales de fuite et les distances minimales d'isolement suivantes selon EN60439-1 / IEC 493-1:


ligne de fuite = 11 mm, distance d'isolement = 8 mm

Utilisation conforme aux directives


Les kits sont utilisés pour implantation avec des sectionneurs-fusible dans les armoires série univers N.

Caractéristiques techniques importantes:


tension assignée d'emploi: max. 690 V
courant assigné d'emploi: max. 630 A




UD21D2B

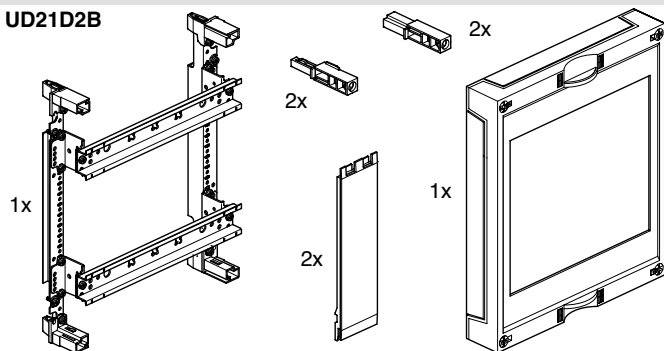


UD22D4B

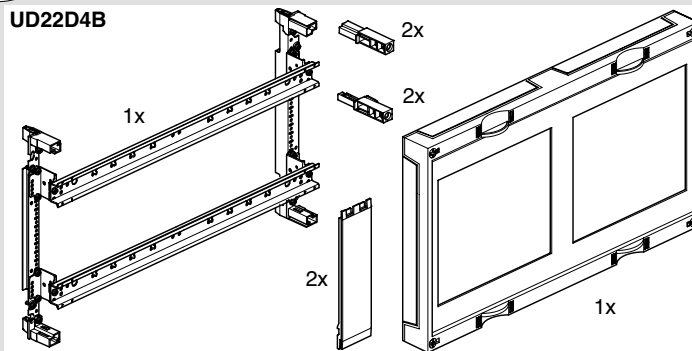


UD22H1B

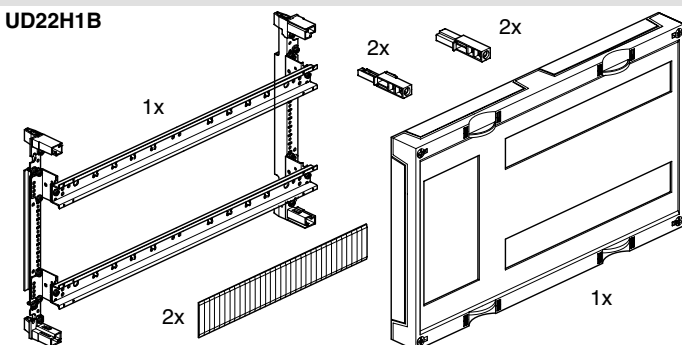


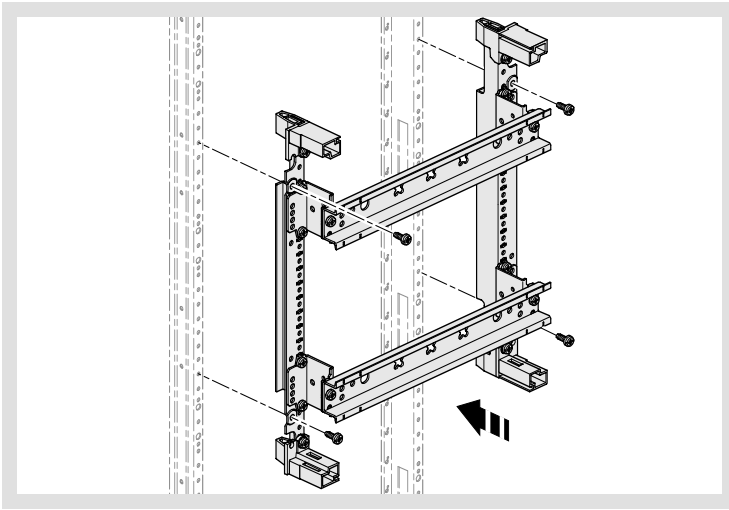


NH00

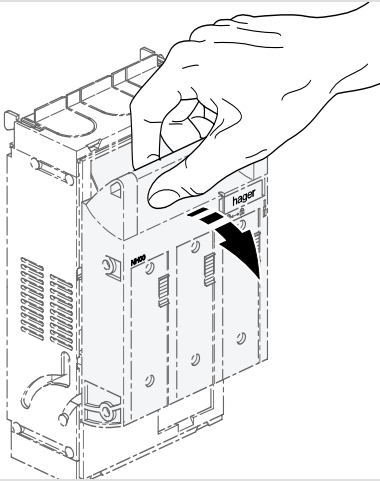


NH00

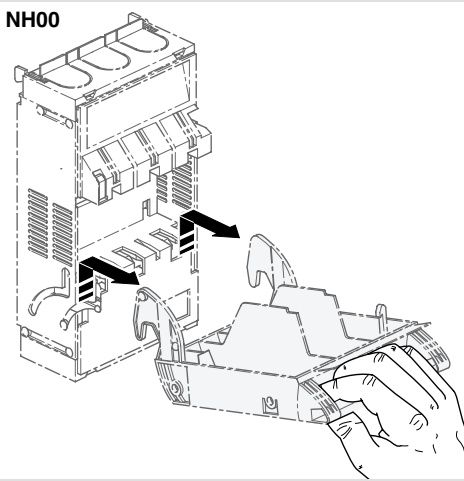


NH00

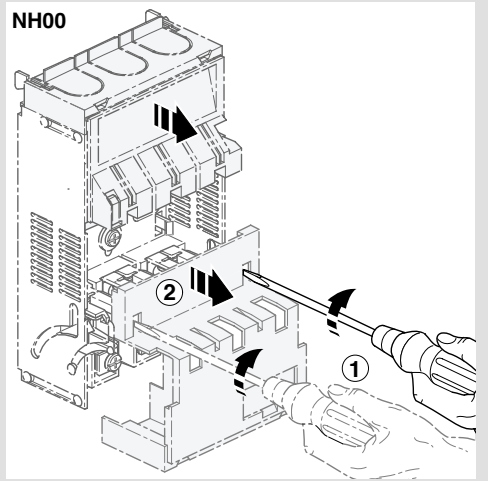


NH00

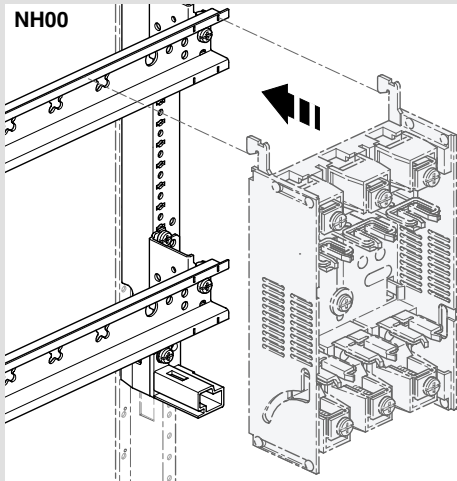


NH00

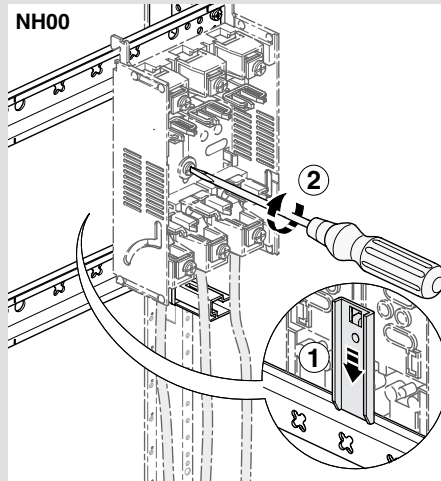


NH00

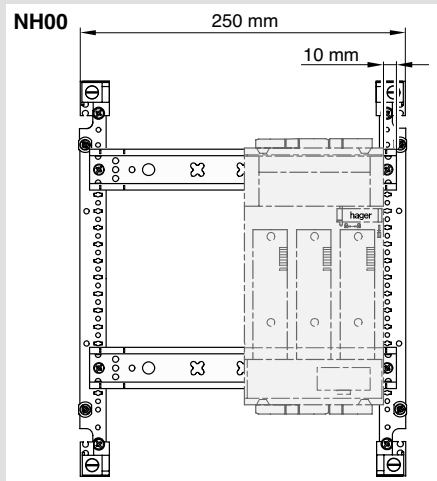


NH00

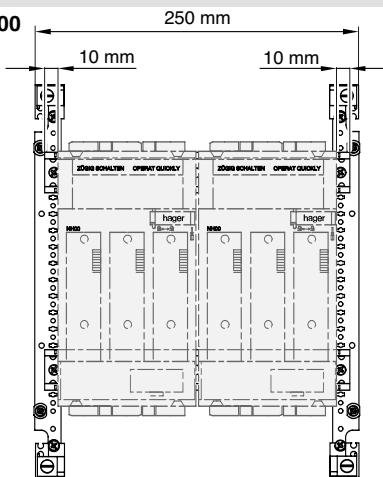

NH00

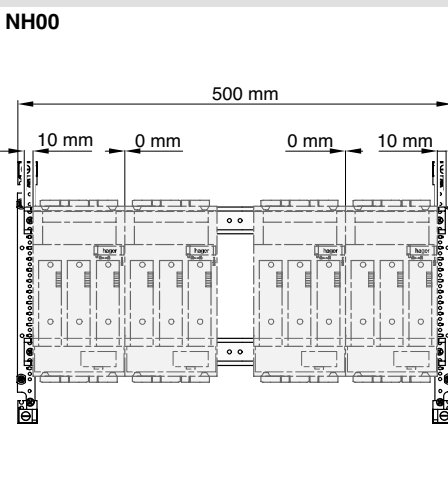

NH00

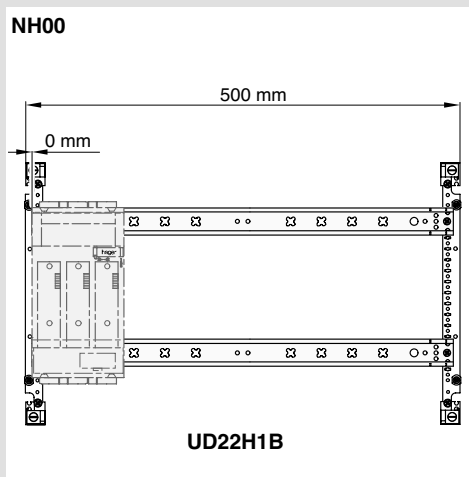

UD22H1B

