



Creating healthy spaces



Dampkapverdeeldoos
Boîte de distribution de hotte

Gebruikers-
handleiding

Manuel d'instruction
pour l'utilisateur

Inhoudstabel

	Pag.
1 • Inleiding	3
2 • Installatie	4
3 • Ventilatiesysteem + ODORMATIC®	5
3.1 • ODORMATIC® aansluiten op dampkapverdeeldoos	5
3.2 • Instellen drukniveau	6
3.3 • Adressering Healthbox®	6
3.4 • Adressering E+ndura®	8
4 • Ventilatiesysteem + motorloze dampkap (niet-RENSON®)	9
4.1 • Aansluiten niet-RENSON® dampkap	9
4.2 • Instellen drukniveau	10
4.3 • Adressering Healthbox®	11
4.4 • Bediening E+ndura®	13
5 • Inregeling ventilatiesysteem	14
6 • Herstellingen	15
7 • Garantie en voorwaarden	16

1 • Inleiding

De dampkapverdeeldoos maakt het mogelijk om een motorloze dampkap aan te sluiten op uw ventilatiesysteem*. Als u gekozen hebt voor de RENSON® ODORMATIC®, dan heeft u gekozen voor stijl, comfort en technisch vernuft.

De unieke luchtgordijnfunctie van de ODORMATIC® zorgt ervoor dat de kookdampen binnen de onmiddellijke omgeving van de kookplaat blijven. Hierdoor kunnen met slechts een beperkt debiet de kookdampen efficiënt en energiezuinig worden afgevoerd.

Dankzij de aansluiting van de ODORMATIC® op het ventilatiesysteem, dient de ODORMATIC® als extractiepunt voor de basisventilatie en hoeft er dus geen extra extractiepunt voorzien te worden in de keuken.

U kan ook kiezen om een niet-RENSON® dampkap aan te sluiten op het ventilatiesysteem. U beschikt hierbij niet over de luchtgordijnfunctie en zal zelf moeten instaan voor de drukk bepaling bij extractie via de dampkap (zie verdere instructies).

U bent zelf verantwoordelijk om een model te kiezen dat in kan staan voor de basisventilatie. Voldoet uw dampkap niet, dan dient nog een extra extractiepunt in de keuken voorzien te worden om de basisventilatie te garanderen.


* Odormatic® kan gekoppeld worden aan Healthbox® II, Healthbox® II Compact, Healthbox® Smartzone, E+ndura®, Renocube®**

** Geen dampkapverdeeldoos vereist voor het koppelen van de Odormatic® dampkap op de Renocube®

2 • Installatie

Plaats de dampkapverdeelddoos in de nabije omgeving van het ventilatiesysteem (bijgeleverde patchkabel = 0,5 m).

- Bevestig de verdeelddoos d.m.v. 2 schroeven + muurpluggen.
- Verbind de verdeelddoos met het ventilatiesysteem m.b.v. de bijgeleverde patchkabel. (kies hiervoor een aansluitpoort op het ventilatiesysteem die niet in gebruik is)


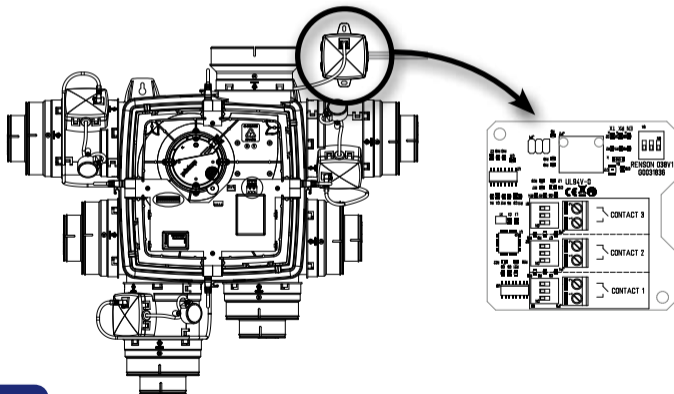


3 • Ventilatiesysteem + ODORMATIC®

3.1 • ODORMATIC® aansluiten op dampkapverdeeldoos

3.1.1 Aquito

De ODORMATIC® Aquito is reeds voorzien van een kabel om de dampkap aan te sluiten op de dampkapverdeeldoos. Sluit deze kabel aan op het 1e contact van de dampkapverdeeldoos.

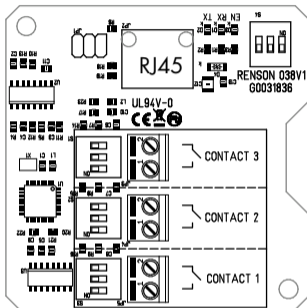

3.1.2 Breva, Kona, Notus (Touch)

De ODORMATIC® Breva, Kona en Notus zijn niet vooraf bekabeld. Sluit eerst - vooraleer de telescopische wandchouw te monteren – de potentiaalvrije contactdoos aan op de dampkapverdeeldoos. Gebruik hiervoor een 2 aderige kabel (max 2 x 0.8 mm²). Sluit de potentiaalvrije contactdoos aan op het 1e contact van de dampkapverdeeldoos.

3.2 • Instellen drukniveau

Bij het instellen van het drukniveau voor de ODORMATIC® dient u één van de volgende configuraties over te nemen op de dipswitch naast de RJ45 connector van de dampkapverdeeldoos.

Met deze instelling zal de druk ingeregeld worden zodat er een extractiecapaciteit van 150 m³/h gegenereerd wordt. De druk wordt dus bepaald in functie van de effectieve weerstand in het leidingssysteem en is dus geen vaste statische waarde. Verder wordt met de dipswitch aangegeven hoeveel dampkappen er aan de Healthbox® II (Compact) gekoppeld zijn.



aansluiten van
1 Odormatic® dampkap
(contact 1)



aansluiten van
2 Odormatic® dampkappen
(contact 1 & 2)



aansluiten van
2 Odormatic® dampkappen
(contact 1 & 3)




aansluiten van
3 Odormatic® dampkappen
(contact 1, 2 & 3)

(Enkel mogelijk om 3 dampkappen aan te sluiten op de Healthbox® II. Op de Healthbox® II Compact kunnen maximaal 2 dampkappen aangesloten worden.)

3.3 • Adressering Healthbox®*

Sluit de ODORMATIC® aan op het eerste contact van de dampkapverdeeldoos. Maak de verbinding tussen de potentiaalvrije contactdoos op de dampkap en de dampkapverdeeldoos naast de Healthbox® d.m.v. een 2 aderige kabel (max 2 x 0.8 mm²). Sluit een eventueel 2^{de} en/of 3^{de} dampkap aan op het respectievelijke 2^{de} en 3^{de} contact.

* de ODORMATIC® kan aangesloten worden op de Healthbox® II, Healthbox® II Compact, Healthbox® Smartzone.



Kies de dipswitchinstelling i.f.v de aangesloten klep op de Healthbox®. Indien u een 4 standenschakelaar heeft om uw Healthbox® te bedienen, dan dient de ODORMATIC® aangesloten te zijn op de keukenklep (zie figuur hieronder). Indien u een TouchDisplay heeft als hoofdbediening, dan dient de ODORMATIC® aangesloten te worden op de kookklep.



dampkap geadresseerd op klep 0



dampkap geadresseerd op klep 1



dampkap geadresseerd op klep 2



dampkap geadresseerd op klep 3



dampkap geadresseerd op klep 4



dampkap geadresseerd op klep 5



dampkap geadresseerd op klep 6



dampkap geadresseerd op klep 7




3.4 • Adressering E+ndura®

Sluit de ODORMATIC® aan op het eerste contact van de dampkapverdeeldoos.
Maak de verbinding tussen de potentiaalvrije contactdoos op de dampkap en de dampkapverdeeldoos naast de E+ndura® d.m.v. een 2 aderige kabel (max 2 x 0.8mm²)
Sluit een eventueel 2^{de} en/of 3^{de} dampkap aan op het respectievelijke 2^{de} en 3^{de} contact.

Kies de dipswitchinstelling i.f.v de aangesloten klep op de E+ndura®.
Sluit de ODORMATIC® steeds aan op de keukenklep op de ventilatiecollector.

	dampkap geadresseerd op klep 0
	dampkap geadresseerd op klep 1
	dampkap geadresseerd op klep 2
	dampkap geadresseerd op klep 3
	dampkap geadresseerd op klep 4
	dampkap geadresseerd op klep 5
	dampkap geadresseerd op klep 6
	dampkap geadresseerd op klep 7

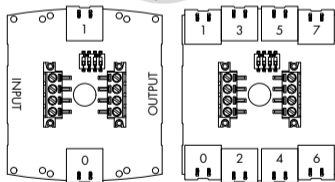


De dampkapverdeeldoos moet aangesloten worden op dezelfde ventilatiecollectorprint waarop de klep van de dampkap aangesloten is.

4 • Ventilatiesysteem

4.1 • Aansluiten niet-RENSON® dampkap op dampkapverdeeldoos

Sluit een potentiaalvrij contact aan op de dampkapverdeeldoos bv. een enkelpolige schakelaar – geen drukknop! Maak vervolgens de verbinding tussen het potentiaalvrij contact bij de dampkap en de dampkapverdeeldoos naast het ventilatiesysteem d.m.v. een 2 aderige kabel (max 2 x 0.8 mm²).

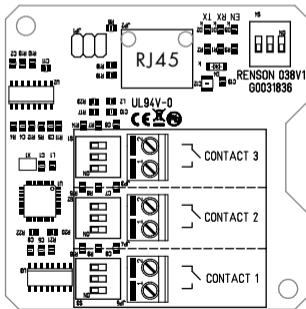

4.2 • Instellen drukniveau

Als u een niet-RENSON® motorloze dampkap aansluit op het ventilatiesysteem kan u enkel kiezen voor een statische drukinstelling. U kan het drukniveau over de dampkap instellen op 140, 180, 220 of 260 Pa op de dipswitch naast de RJ45 connector.

Healthbox®



260 Pa met niet-RENSON® dampkap



220 Pa met niet-RENSON® dampkap



180 Pa met niet-RENSON® dampkap



140 Pa met niet-RENSON® dampkap

E±ndura®



maximum debiet



150m³/h



150m³/h



150m³/h




150m³/h

Er kan slechts 1 niet-RENSON® motorloze dampkap aangesloten worden op het ventilatiesysteem. Omwille van de ontbrekende luchtgordijnfunctie kan er niet met een verlaagd debiet afgezogen worden en wordt dus de totale capaciteit van het ventilatiesysteem benut om de kookdampen af te voeren.

4.3 • Adressering Healthbox®

Sluit de niet-RENSON® dampkap aan op het eerste contact op de dampkapverdeeldoos.
Maak de verbinding tussen de potentiaalvrije contactdoos op de dampkap en de dampkapverdeeldoos naast de Healthbox® d.m.v. een 2 aderige kabel (max 2 x 0.8 mm²).



Kies de dipswitchinstelling i.f.v de aangesloten klep op de Healthbox®.
Indien u een 4 standenschakelaar heeft om uw Healthbox® te bedienen, dan dient de ODORMATIC® aangesloten te zijn op de keukenklep. Indien u een TouchDisplay heeft als hoofdbediening, dan dient de ODORMATIC® aangesloten te worden op de kookklep.

Kies de dipswitchinstelling i.f.v de aangesloten klep op de Healthbox®.



dampkap geadresseerd op klep 0



dampkap geadresseerd op klep 1



dampkap geadresseerd op klep 2



dampkap geadresseerd op klep 3



dampkap geadresseerd op klep 4




dampkap geadresseerd op klep 5



dampkap geadresseerd op klep 6




dampkap geadresseerd op klep 7



4.4 • Adressering E+ndura®

Sluit de niet-RENSON® dampkap aan op het eerste contact op de dampkapverdeeldoos. Maak de verbinding tussen de potentiaalvrije contactdoos op de dampkap en de dampkapverdeeldoos naast de E+ndura® d.m.v. een 2 aderige kabel (max 2 x 0.8 mm²).



Kies de dipswitchinstelling i.f.v de aangesloten klep op de E+ndura®. Indien u een 4 standenschakelaar heeft om uw E+ndura® te bedienen, dan dient de ODORMATIC® aangesloten te zijn op de keukenklep. Indien u een TouchDisplay heeft als hoofdbediening, dan dient de ODORMATIC® aangesloten te worden op de kookklep.

Kies de dipswitchinstelling i.f.v de aangesloten klep op de E+ndura®.



dampkap geadresseerd op klep 0

dampkap geadresseerd op klep 1

dampkap geadresseerd op klep 2


dampkap geadresseerd op klep 3

dampkap geadresseerd op klep 4

dampkap geadresseerd op klep 5

dampkap geadresseerd op klep 6

dampkap geadresseerd op klep 7

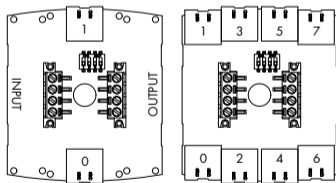

5 • Inregelen ventilatiesysteem

Vooraleer u het ventilatiesysteem inregelt, dient u er zich van te vergewissen dat de ODORMATIC® in actieve toestand geplaatst wordt. Beschikt u over een ODORMATIC® Brevia 60 of Brevia 90, dan dient het vlakscherm uitgeschoven te worden vooraleer u de kallibratie opstart.

Indien u over een ander type ODORMATIC® beschikt, dient u de bedieningsknop op de dampkap aan te leggen zodat de luchtgordijnfunctie actief is.

Als u over een Odormatic® Notus Touch beschikt, dient u volgende knoppen te activeren alvorens het ventilatiesysteem in te regelen.



De ODORMATIC® dient actief te zijn bij inregeling zodat het ventilatiesysteem een correcte drukbepaling kan uitvoeren over het kanaal waarop de dampkap is aangesloten.

Bij inregeling van het ventilatiesysteem dient de weerstand over dit kanaal gemeten te worden en dient de luchtgordijnfunctie dus actief te zijn.

Ook bij een niet-RENSON® dampkap dient het potentiaalvrij contact geactiveerd te zijn bij inregeling van het ventilatiesysteem.

Indien de inregeling niet correct verloopt omwille van het overslaan van bovenvermelde handeling, zal er een error-melding (error code 2) op de TouchDisplay verschijnen, of zullen de LED's op de 4standenschakelaar sequentieel knipperen.

6 • Herstellingen

Neem bij storingen contact op met

- uw RENSON® installateur
 - de dienst naverkoop van RENSON® (sav@renson.be – telefoonnummer vindt u terug achteraan de handleiding).
- Maak vermelding van het garantienummer op de sticker achteraan de handleiding.

Laat defecte onderdelen enkel vervangen door RENSON® vervangstukken.

Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die RENSON® qua veiligheid stelt. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan RENSON® niet aansprakelijk gesteld worden.

7 • Garantie en voorwaarden

De garantieduur bedraagt 2 jaar te rekenen vanaf de productiedatum.

De garantie dekt alle zichtbare gebreken en de gebreken erkend door de technische dienst van NV RENSON® Ventilation.

Gedurende een periode van twee jaar vanaf de productiedatum, garandeert NV RENSON® Ventilation, bij een defect aan niet aan slijtage onderhevige onderdelen van een toestel die werd geproduceerd door NV RENSON® Ventilation, de volledige revisie van het toestel door haar techniekers in haar eigen werkhuizen of de levering van onderdelen ter vervanging van eventuele defecte onderdelen, door de klant/installateur te monteren.

Het transport naar de ateliers blijft ten laste van de gebruiker.

De klant kan geen aanspraak maken op enige andere vergoeding of tussenkomst van NV RENSON® Ventilation zoals montagekosten (verplaatsing en uurloon).

De installatie en het onderhoud dient te gebeuren volgens de instructies geleverd bij het apparaat en volgens de regels van de kunst.

De garantie geeft geen enkel recht op enige schadevergoeding of vergoeding voor gevolgschade en dekt geen gebeurlijke lichamelijke ongevallen.

Het koppelen van een niet-RENSON® motorloze dampkap gebeurt op de verantwoordelijkheid van de klant. RENSON® kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet correct functioneren van de gekozen dampkap.

NV RENSON® Ventilation behoudt zich het recht voor technische wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

Table des matières

	Pag.
1 • Introduction	19
2 • Installation	20
3 • Système de ventilation + ODORMATIC®	21
3.1 • ODORMATIC® branchement de la hotte à la boîte de distribution	21
3.2 • Programmation du niveau de pression	22
3.3 • Raccordement Healthbox®	22
3.4 • Raccordement E+ndura®	24
4 • Système de ventilation + hotte non motorisée (pas de la gamme RENSON®)	25
4.1 • Branchement d'une hotte qui n'est pas de la gamme RENSON®	25
4.2 • Programmation du niveau de pression	26
4.3 • Raccordement Healthbox®	27
4.4 • Raccordement E+ndura®	29
5 • Calibrage du système de ventilation	30
6 • Réparations	31
7 • Conditions de garantie	32

1 • Introduction

La boîte de distribution de la hotte rend possible de brancher une hotte non motorisée à votre système de ventilation*. Si vous avez choisi l'ODORMATIC® de RENSON®, vous avez fait le choix du style, du confort et de la performance technique.

La fonction de rideau d'air unique de l'ODORMATIC® permet de maintenir les vapeurs de cuisson dans l'environ immédiat de la plaque de cuisson. De ce fait il est possible d'évacuer efficacement même avec un débit limité les vapeurs de cuisson en utilisant un minimum d'énergie.

Grâce au raccordement de l'ODORMATIC® au système de ventilation, celui-ci sert de point d'extraction pour la ventilation de base. Il ne faut donc pas prévoir un point d'extraction en surplus dans la cuisine.

Vous pouvez également choisir de raccorder une hotte qui ne fait pas partie de la gamme de RENSON® au système de ventilation. Vous ne disposez pas alors de la fonction rideau d'air et devrez déterminer vous-même le niveau de pression pour l'extraction via la hotte. (voir instructions ci-après).

C'est vous qui décidez de choisir une hotte qui peut servir également à la ventilation de base. Si la hotte ne répond pas à cette condition, vous devez alors placer une grille d'extraction dans la cuisine pour garantir la ventilation de base.


* l'Odormatic peut être branché sur l'Healthbox® II, l'Healthbox® II Compact, l'Healthbox® Smartzone, E'ndura®, Renocube®**

** La boîte de distributions n'est pas nécessaire pas brancher l'ODORMATIC® ou Renocube®.

2 • Installation

Placez la boîte de distribution de la hotte à proximité du système de ventilation (câble patch fourni de 0,5 m).

- Fixez la boîte de distribution au moyen de 2 vis et de chevilles.
- Reliez la boîte de distribution avec le système de ventilation au moyen du câble patch fourni. (choisissez pour cela une entrée de connexion sur le système de ventilation qui n'est pas utilisée)

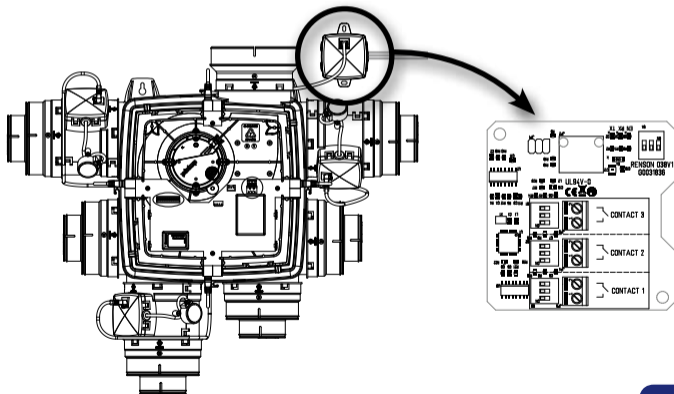



3 • Système de ventilation + ODORMATIC®

3.1 • Brancher l'ODORMATIC® sur la boîte de distribution de la hotte

3.1.1 Aquito

L'ODORMATIC® Aquito est déjà câblée pour branchement sur la boîte de distribution.

Branchez ce câble sur le 1^{er} contact de la boîte de distribution.

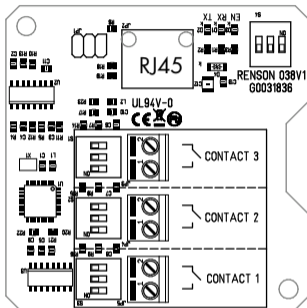

3.1.2 Breva, Kona, Notus (Touch)

Les modèles ODORMATIC® Breva, Kona et Notus ne sont pas précâblés. Branchez d'abord – avant de monter la cheminée télescopique – la boîte de contact non sous tension sur la boîte de distribution de la hotte. Utilisez pour cela un câble à 2 fils (max 2 x 0.8 mm²).

Reliez la boîte de contact non sous tension au 1^{er} contact de la boîte de distribution de la hotte.

3.2 • Programmer le niveau de pression

Lors de la programmation du niveau de pression de l'ODORMATIC® vous devez reprendre une des configurations suivantes sur le dipswitch à côté du connecteur RJ45 sur la boîte de distribution.

Avec cette programmation la pression sera réglée de manière à générer une capacité d'extraction de 150 m³/h. La pression est déterminée en fonction de la résistance effective dans le réseau des conduits et n'est pas une valeur statique fixe.

Avec le réglage dipswitch on peut déterminer combien de hottes sont couplées à l'Healthbox® II (Compact).



connectez
1 hotte Odormatic®
(contact 1)



connectez
2 hottes Odormatic®
(contact 1 & 2)



connectez
2 hottes Odormatic®
(contact 1 & 3)




connectez
3 hottes Odormatic®
(contact 1, 2 & 3)

(Il est seulement possible de connecter trois hottes sur le Healthbox® II. Vous pouvez connecter jusqu'à 2 hottes sur le Healthbox® II Compact.)

3.3 • Raccordement Healthbox®*

Raccordez l'ODORMATIC® sur le premier contact de la boîte de distribution de la hotte. Faites la liaison entre la boîte de contact non sous tension et la boîte de distribution de la hotte au moyen d'un câble à 2 fils (max 2 x 0.8 mm²). Raccordez un deuxième et/ou troisième hotte au deuxième et troisième contact de la boîte de distribution de la hotte. Raccordez une deuxième et/ou troisième hotte au deuxième et troisième contact de la boîte de distribution de la hotte.



* l'Odormatic® peut être branché sur l'Healthbox® II, l'Healthbox® II Compact, l'Healthbox® Smartzone.

Choisissez la programmation dipswitch en fonction du clapet relié à l'Healthbox®. Si vous avez un interrupteur à 4 positions pour commander votre Healthbox®, vous devez raccorder l'ODORMATIC® au clapet cuisine. Si vous disposez d'une commande centrale TouchDisplay, vous devez alors raccorder l'ODORMATIC® au clapet cuisson.



Hotte raccordée au clapet 0



Hotte raccordée au clapet 1



Hotte raccordée au clapet 2



Hotte raccordée au clapet 3



Hotte raccordée au clapet 4




Hotte raccordée au clapet 5



Hotte raccordée au clapet 6











Hotte raccordée au clapet 7




3.4 • Raccordement E+ndura®

Raccordez l'ODORMATIC® sur le premier contact de la boîte de distribution de la hotte. Faites la liaison entre la boîte de contact non sous tension et la boîte de distribution de la hotte au moyen d'un câble à 2 fils (max 2 x 0.8mm²). Raccordez une deuxième et/ou troisième hotte au deuxième et troisième contact de la boîte de distribution de la hotte.

Choisissez la programmation dipswitch en fonction du clapet relié à l'E+ndura®. Connectez l'ODORMATIC® toujours au clapet cuisine sur le collecteur.

	Hotte raccordée au clapet 0
	Hotte raccordée au clapet 1
	Hotte raccordée au clapet 2
	Hotte raccordée au clapet 3
	Hotte raccordée au clapet 4
	Hotte raccordée au clapet 5
	Hotte raccordée au clapet 6
	Hotte raccordée au clapet 7

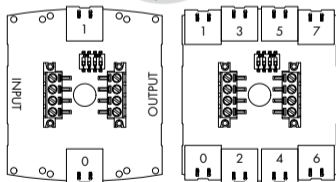


La boîte de distribution de la hotte doit être raccordée au print du collecteur de ventilation sur lequel le clapet de la hotte est raccordé.

4 • Système de ventilation + hotte non motorisée (pas de la gamme de RENSON®)

4.1 • Brancher une hotte pas de la gamme RENSON® sur la boîte de distribution de la hotte

Branchez un contact non sous tension sur la boîte de distribution, par ex. un interrupteur unipolaire – pas de bouton poussoir ! Faites ensuite la liaison entre le contact non sous tension et la boîte de distribution de la hotte au moyen d'un câble à 2 fils (max 2 x 0.8 mm²).

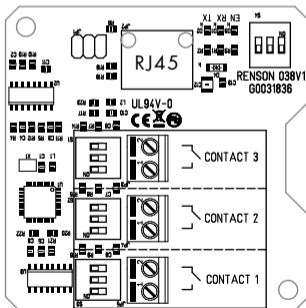

4.2 • Programmation du niveau de pression

Si vous branchez une hotte sans moteur qui n'est pas de la gamme RENSON® sur le système de ventilation, vous pouvez seulement choisir un réglage de pression statique. Vous pouvez programmer le niveau de pression dans la hotte sur 140 , 180 , 220 ou 260 Pa sur le dipswitch à côté du connecteur RJ45.

Healthbox®



260 Pa avec une hotte pas de RENSON®



220 Pa avec une hotte pas de RENSON®



180 Pa avec une hotte pas de RENSON®



140 Pa avec une hotte pas de RENSON®

E±ndura®



débit maximal



150m³/h



150m³/h



150m³/h




150m³/h

On ne peut raccorder qu'une seule hotte non motorisée qui n'est pas de RENSON® sur le système de ventilation. Du fait qu'il n'y a pas de fonction de rideau d'air, on ne peut pas extraire avec un débit inférieur et il faut donc utiliser la capacité totale du système de ventilation pour extraire les vapeurs de cuisson.

4.3 • Raccordement Healthbox® II

Raccordez la hotte qui n'est pas de la gamme RENSON® avec le premier contact sur la boîte de distribution de la hotte. Faites la liaison entre la boîte de contact non sous tension et la boîte de distribution de la hotte au moyen d'un câble à 2 fils (max 2 x 0.8 mm²).



Choisissez la programmation dipswitch en fonction du clapet relié à l'Healthbox®.

Si vous avez un interrupteur à 4 positions pour commander votre l'Healthbox® vous devez raccorder l'ODORMATIC® au clapet cuisine.

Si vous disposez d'une commande centrale TouchDisplay, vous devez alors raccorder l'ODORMATIC® au clapet cuisson.

Choisissez la programmation dipswitch en fonction du clapet raccordé à l'Healthbox® II (Compact), E+ndura.



Hotte raccordée au clapet 0



Hotte raccordée au clapet 1



Hotte raccordée au clapet 2



Hotte raccordée au clapet 3



Hotte raccordée au clapet 4




Hotte raccordée au clapet 5



Hotte raccordée au clapet 6




Hotte raccordée au clapet 7



4.4 • Raccordement E+ndura®

Raccordez la hotte qui n'est pas de la gamme RENSON® avec le premier contact sur la boîte de distribution de la hotte. Faites la liaison entre la boîte de contact non sous tension et la boîte de distribution de la hotte au moyen d'un câble à 2 fils (max 2 x 0.8 mm²).



Choisissez la programmation dipswitch en fonction du clapet relié à l'Healthbox®.

Si vous avez un interrupteur à 4 positions pour commander votre l'Healthbox® vous devez raccorder l'ODORMATIC® au clapet cuisine.

Si vous disposez d'une commande centrale TouchDisplay, vous devez alors raccorder l'ODORMATIC® au clapet cuisson.

Choisissez la programmation dipswitch en fonction du clapet raccordé à l'E+ndura®.



Hotte raccordée au clapet 0



Hotte raccordée au clapet 1



Hotte raccordée au clapet 2



Hotte raccordée au clapet 3



Hotte raccordée au clapet 4





Hotte raccordée au clapet 5



Hotte raccordée au clapet 6



Hotte raccordée au clapet 7



5 • Calibrage du système de ventilation

Avant de calibrer le système de ventilation, vous devez vous assurer que l'ODORMATIC® est activée. Si vous disposez d'un modèle ODORMATIC® Brevia 60 ou Brevia 90, vous devez alors ouvrir le tiroir coulissant avant de démarrer le calibrage du système de ventilation. Si vous avez un autre modèle d'ODORMATIC® vous devez activer le bouton de commande de la hotte de sorte que le rideau d'air soit actif. Si vous possédez une hotte Odormatic® Notus Touch, vous devez activer les touches suivantes avant de calibrer votre système de ventilation.



L'ODORMATIC® doit être activée pendant le calibrage du système de ventilation, afin qu'il puisse déterminer la pression correcte du conduit sur lequel la hotte est raccordée. Lors du calibrage du système de ventilation, la résistance dans ce conduit doit être le plus près possible de la réalité et donc la fonction rideau d'air doit être active. Egalement en cas d'une hotte qui n'est pas de RENSON®, le contact non sous tension doit être activé lors du calibrage du système de ventilation.

Si le calibrage ne se déroule pas correctement du fait du non-respect de la recommandation mentionnée ci-dessus, une mention d'erreur (code erreur 2) doit normalement s'afficher sur le TouchDisplay ou les LEDs sur le interrupteur à 4 positions commencera à clignoter.

6 • Réparations

En cas de panne, prenez contact avec :

- Votre installateur RENSON®
- Le service après-vente de RENSON® (sav@renson.be – le numéro de téléphone se trouve à l'arrière du manuel d'utilisation)

Mentionnez le numéro de garantie qui se trouve sur l'auto-collant à l'arrière du manuel.

Ne remplacez les éléments défectueux que par des pièces de rechange de RENSON®. Seules les pièces d'origine répondent aux exigences de RENSON® en ce qui concerne la sécurité. Les réparations effectuées de manière non adéquate peuvent provoquer des risques imprévus pour l'utilisateur. Dans ce cas, RENSON® ne peut pas être tenu pour responsable.

7 • Conditions de garantie

La durée de la garantie est de 2 ans à partir de la date de production.

La garantie couvre tous les défauts visibles et ceux reconnus par le service technique de la SA RENSON® Ventilation.

Pendant une période de deux ans à dater de la date de production, la SA RENSON® Ventilation garantit en cas de défectuosité d'éléments de l'appareil non soumis à une usure et produits par la SA RENSON® Ventilation, une révision complète de l'appareil par ses techniciens dans ses installations propres ou la livraison de pièces de rechange en remplacement des pièces défectueuses, à monter par le client/l'installateur.

Le transport vers les ateliers reste à la charge de l'utilisateur.


Le client ne peut faire appel à aucune compensation ou intervention de RENSON® Ventilation pour les frais de montage (déplacement et salaire horaire).

L'installation et l'entretien doivent se faire selon les instructions fournies avec l'appareil et dans les règles de l'art.

La garantie ne donne aucun droit à des dommages et intérêts ou à des dédommagements pour dommages indirects et ne couvre pas les dommages corporels éventuels.

Le raccordement d'une hotte non motorisée qui n'est pas de RENSON® est sous l'entière responsabilité du client. RENSON® ne peut pas être tenu pour responsable du fonctionnement correct ou non de la hotte choisie.

La SA RENSON® Ventilation se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans avertissement préalable.



Hier wordt de sticker met het unieke
nummer van de dampkapverdeeldoos gekleefd

Coller ici l'étiquette avec le numéro unique
de la boîte de distribution de la hotte

NV RENSON® Ventilation SA

Maalbeekstraat 10 (IJ 2 Vijverdam) • B-8790 Waregem (Belgium)
Tel: +32 (0)56 62 71 11 • Fax: +32 (0)56 60 28 51
info@renson.be • www.renson.eu

