





Référence **M22-I2-M1**Code **216529**

sans voyant lumineux



Gamme de livraison

Gamme			RMQ-Titan (perçages 22.5 mm)
Fonction de base			Boutons-poussoirs
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil complet
Description			sans voyant lumineux
Nombre d'auxiliaires de commande			2
Contacts :  = fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1			
F = contact à fermeture			2 F
O = contact à ouverture			2 O 
Schéma			
Couleur partie supérieure du boîtier			
RAL Valeur			RAL 7035
Collerette			Collerette titane
Connexion à SmartWire-DT			non

Approbationen

Agrément UL	Yes
Homologation CSA	Yes
Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
Homologation NA	UL listed, CSA certified
Degré de protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947 VDE 0660
Longévité mécanique	manœuvres	x 10 ⁶	>5
Fréquence de commande	man./h		 3600
Effort de commande		N	 5
Degré de protection			IP67, IP69K
Résistance climatique			Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide, cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambiante		°C	
Appareil nu		°C	- 25 - + 70
Position de montage			Quelconque
Tenue aux chocs		g	30 Durée de choc 11 ms Semi-sinusoïdal Selon IEC 60068-2-27
Entrées de câbles défonçables			

Fond		Nombre x M...	2 x 20
Côtés		Nombre x M...	1 x 20 2 x 25/20

Technische Daten nach ETIM 4.0

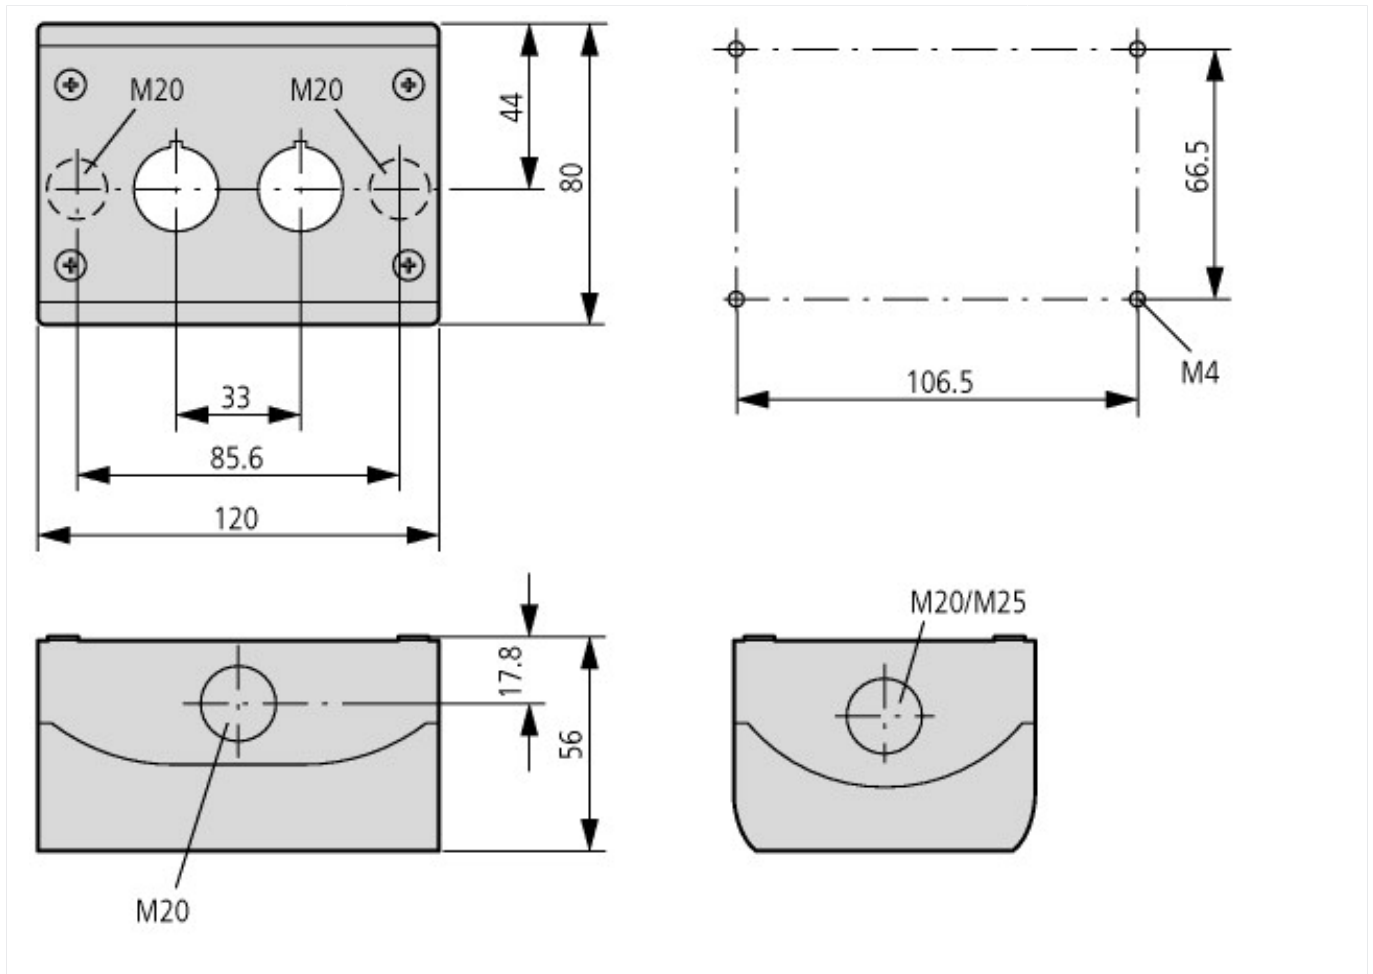
Protection type (IP)			IP67
Number of locations			2
Color housing cover			gray
Openings diameter		mm	22
Housing material			Insulated material
Construction type housing			surface mounting enclosure

CAD-Daten

Données CAO produit

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Encombremments



Plus d'informations sur les produits (liens)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Système RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf
Etude	
Signification des références	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_F.PDF
Etude	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/PRO_RMQTitan_F.pdf
Exemple de commande appareils complets spécifiques	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_F.PDF
Formulaire de commande appareils complets spécifiques	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Form_F0315_Combination_F.PDF